

ที่ พบ ๗๓๐๐๓/๕๘๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๔๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินงานตามกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ ข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือ ที่ พบ ๐๐๓๗.๘/ว๐๐๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดสถิติ และข้อมูลแสดงผลฯ (ทส.๑) จำนวน ๒ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย
ให้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๑ และ ทส.๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

กองช่าง

โทร ๐๓๒-๕๖๖๐๗๙ ต่อ ๓๑

โทรสาร ๐๓๒-๕๖๖๐๗๙ ต่อ ๓๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.กองช่าง

.....ร่าง/พิมพ์


9แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน เพชรเกษม กม.129 แขวง/ตำบล ห้วยโรง เขต/อำเภอ เขาย้อย
จังหวัด เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-447920-27 โทรสาร 032-447928-29 มี
บริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 10760000725488 ออกให้โดย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 กันยายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แผนผังแสดงการใช้ปริมาณน้ำในโรงอาหาร และระบบดักไขมันของโรงอาหาร PKM

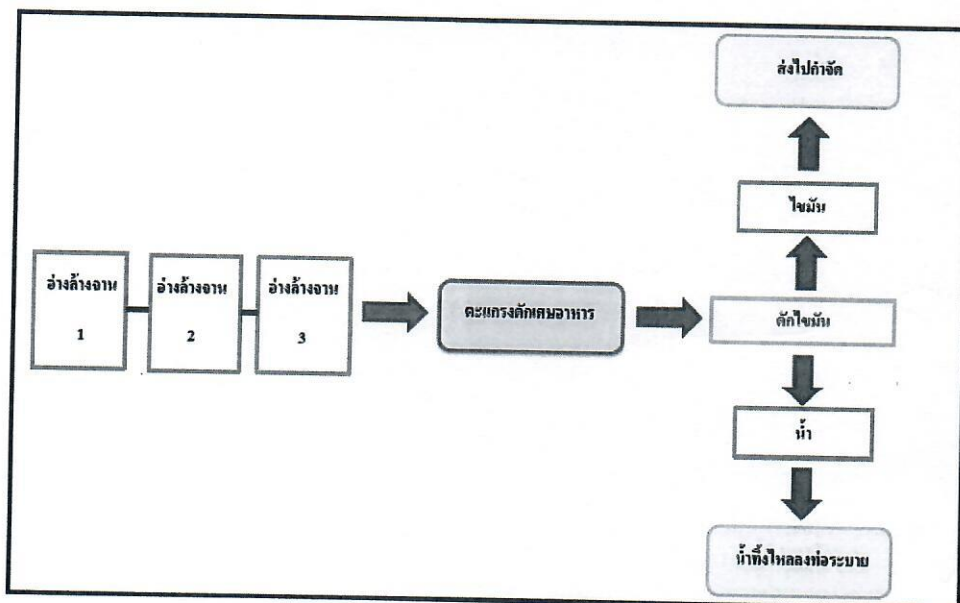

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	ปริมาณ น้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)
1 ก.ย.66	9.774	2.784	2.784	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
2 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
3 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
4 ก.ย.66	9.763	2.607	2.607	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
5 ก.ย.66	9.775	2.793	2.793	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
6 ก.ย.66	9.781	2.893	2.893	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
7 ก.ย.66	9.782	2.915	2.915	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
8 ก.ย.66	9.713	1.804	1.804	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
9 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
10 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
11 ก.ย.66	9.775	2.804	2.804	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
12 ก.ย.66	9.712	1.788	1.788	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
13 ก.ย.66	9.777	2.826	2.826	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
14 ก.ย.66	9.717	1.870	1.870	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
15 ก.ย. 66	9.849	3.989	3.989	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
16 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ															
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)	
17 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
18 ก.ย.66	9.708	1.735	1.735	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
19 ก.ย.66	9.763	2.603	2.603	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
20 ก.ย.66	9.778	2.852	2.852	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
21 ก.ย.66	9.799	3.189	3.189	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
22 ก.ย.66	9.789	3.026	3.026	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
23 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
24 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
25 ก.ย.66	9.715	1.847	1.847	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
26 ก.ย.66	9.773	2.761	2.761	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
27 ก.ย.66	9.769	2.701	2.701	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
28 ก.ย.66	9.774	2.791	2.791	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
29 ก.ย.66	9.777	2.826	2.826	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย
30 ก.ย.66	9.600	0	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	จิรพนธ์ชัย

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

AnintLR

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายอนิรุทธิ์ เรือนไทย)



.....ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

(นายจิรพนธ์ชัย สุทธิสันกุล)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย.....


.....-.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน เพชรเกษม กม.129 แขวง/ตำบล ห้วยโรง เขต/อำเภอ เขาย้อย
จังหวัด เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-566202-3 โทรสาร 032-566204
มี บริษัท ไทจีนิก จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิตเครื่องจักร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) จ3-68-7/61 พบ ออกให้โดย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หมดอายุ 1 ม.ค. 67

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

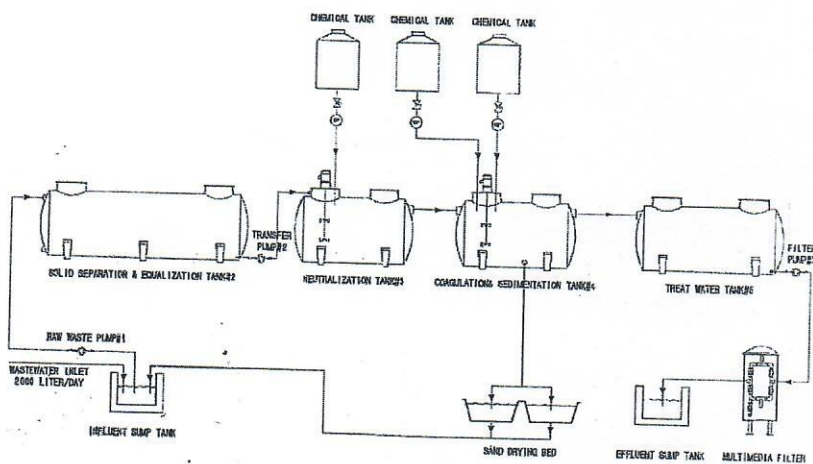

PAGE NO. 1	
WASTEWATER TREATMENT SYSTEM	
DATE	
TYOBANCO LTD.	
ARCHITECTURAL ENGINEER	
ELECTRICAL ENGINEER	
MECHANICAL ENGINEER	
CIVIL ENGINEER	
ENVIRONMENTAL ENGINEER	
DESIGNED BY	
CHECKED BY	
DATE	
REVISION	
NO.	
DESCRIPTION	
DATE	
FLOW DIAGRAM	
WASTEWATER TREATMENT PLANT	
CAPACITY 2000 LITER/DAY	
DATE	NO.
DATE	NO.
DATE	NO.

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1 ก.ย 66	0	0	0	0										๒๕	
2 ก.ย 66	0	0	0	0										๒๕	
3 ก.ย 66	0	0	0	0										๒๕	
4 ก.ย 66	0	0	0	0										๒๕	
5 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
6 ก.ย 66	0	0.01	0	7.๕ ลบ.ม.										๓	
7 ก.ย 66	0	0	0	0										๒	
8 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
9 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
10 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
11 ก.ย 66	0	0.01	0	7.๕ ลบ.ม.										๓	
12 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
13 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
14 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
15 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
16 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำลาย (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	
17 ก.ย 66	0	0	0	0										๖๐	
18 ก.ย 66	0	0	0	0										๖๐	
19 ก.ย 66	0	0.01	0	ไม่พบ										๖๐	
20 ก.ย 66	0	0	0	0										๖๐	
21 ก.ย 66	0	0	0	0										๖๐	
22 ก.ย 66	0	0	0	0										๖๐	
23 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	
24 ก.ย 66	0	0.01	0	ไม่พบ										๓	
25 ก.ย 66	0	0	0	0										๔	
26 ก.ย 66	0	0	0	0										๕	
27 ก.ย 66	0	0	0	0										๕	
28 ก.ย 66	0	0.01	0	ไม่พบ										๗	
29 ก.ย 66	0	0	0	0										๗	
30 ก.ย 66	0	0	0	0										๓	

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวิรมย์ พรเจริญ)


.....ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
(นายจร ทองเพชร)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....
ออกให้โดย.....

.....-.....

 จป.จ.


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ไทจีนิก จำกัด

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน เพชรเกษม กม.129 แขวง/ตำบล ห้วยโรง เขต/อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-566202-3 โทรสาร 032-566204 มีบริษัท ไทจีนิก จำกัด เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตเครื่องจักร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) จ3-68-7/61 พบ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมดอายุ 1 ม.ค. 67

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวิรมย์ พรเจริญ)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(สติธิกร หอมอ้ม)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

 ๗.๑.

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Chemical Treatment แบบตกตะกอน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 5 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) BATCH
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด (073) ฟังกลบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.059
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.05 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.05 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 0 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กก.) 0
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗